



Открытое акционерное
общество
“ДАЛЬЭНЕРГО”

ПРИМГЕНЕРАЦИЯ

Партизанская станция
Ул.Свердлова, д. 2
Партизанск, 692860
Тел: (2630) 13-59 -приёмная
Факс: (2630) 12-58

Руководителю
ЗАО НПО «Импульс»
В.А. Яровому
Факс (86392) 2-25-25

17.02.06 № 161-8-12
на №

О регулирующих клапанах.

Уважаемый Владимир Андреевич!

Партизанская ГРЭС благодарит Вас за высокое качество продукции, выпускаемой Вашим предприятием.

В 2001 году станция установила на котлоагрегате №4 на трубопроводе питательной воды поворотные-дисковые регулирующие клапаны КРЗдо (Ду 175, Ру 24 МПа, Т_р 260⁰С).

Убедившись в их безукоризненной работе, в 2002 году мы установили аналогичные клапаны и на котлоагрегате № 2.

Наработки клапанов соответственно по котлоагрегатам составляют: 14795 и 10253 часов. Кроме того, обращаю Ваше внимание, что на протяжении 4-х последних лет по окончании отопительного сезона станция останавливалась в резерв на протяжении 4-х летних месяцев и после остановки вновь разворачивалась. И в этой ситуации клапаны работают без каких-либо замечаний. Ремонт и ревизии не производилось, кроме замены сальниковых уплотнений.


Характеристики клапанов позволяют в период растопки котлоагрегатов обеспечивать надёжный температурный режим экономайзера, исключая колебания температуры металла и появления переменных циклических напряжений в стенке и сварных соединениях труб экономайзера, обеспечивая постоянное питание котла через поворотные-дисковые регулирующие клапаны.

Партизанская ГРЭС, начиная с 2002 года, ежегодно планирует производить установку этих клапанов на оставшихся двух котлоагрегатах, но из-за отсутствия финансирования не может произвести замену клапанов.

Приложения: 1. Протокол проверки КРЗдо № 4 от 14.01.2002г. в 1экз. на 1л.

2. Протокол проверки КРЗдо № 4 после наработки 10306 часов от 29.01.2005г. в 1экз. на 1л.

С уважением,
Начальник станции




Цытов А.В.

Исп. Лысенко Е.В. (8-423630) 1377
Трубецкий В.А. (8-423630) 13-60, 13-80.

ПРОТОКОЛ К-4

проверки регулирующего клапана КРУ - левый

№ У И	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Прямой ход	0	45	70	100	140	190	200	200	100	100	200
Обратный ход	0	50	70	90	130	180	200	200	100	100	200

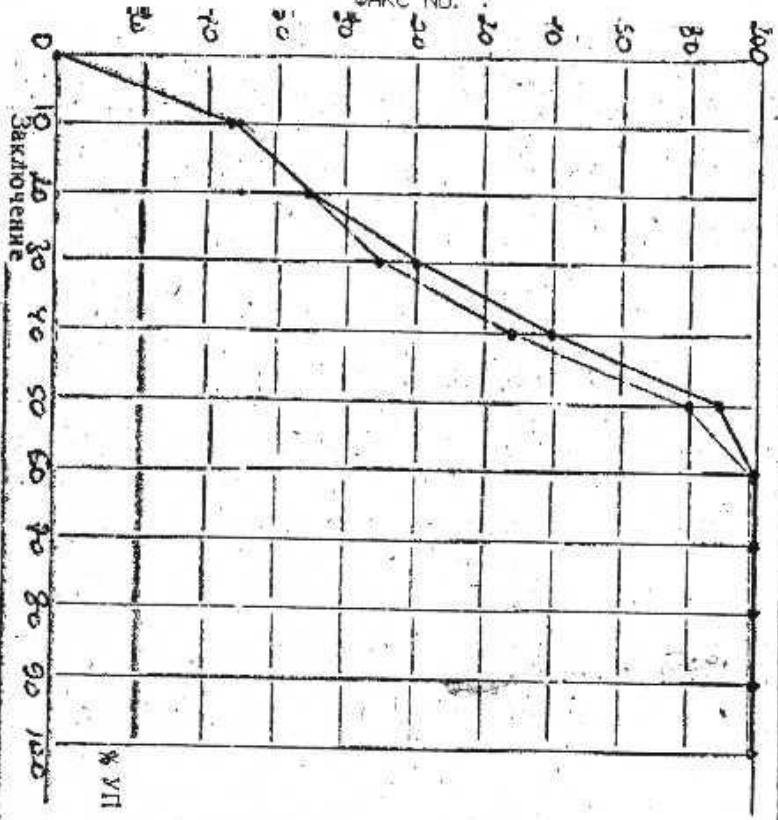


Проверка С.И. Петров
 Дата проверки 29.01.05

1098 г. Тип 4 г. Паризанск. Зав. 189 кв. 100-5

ПРОТОКОЛ К-4

проверки регулирующего клапана КРУ - правый

№ У И	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Прямой ход	0	0	40	65	90	120	160	200	200	200	200
Обратный ход	0	0	40	70	105	145	195	200	200	200	200

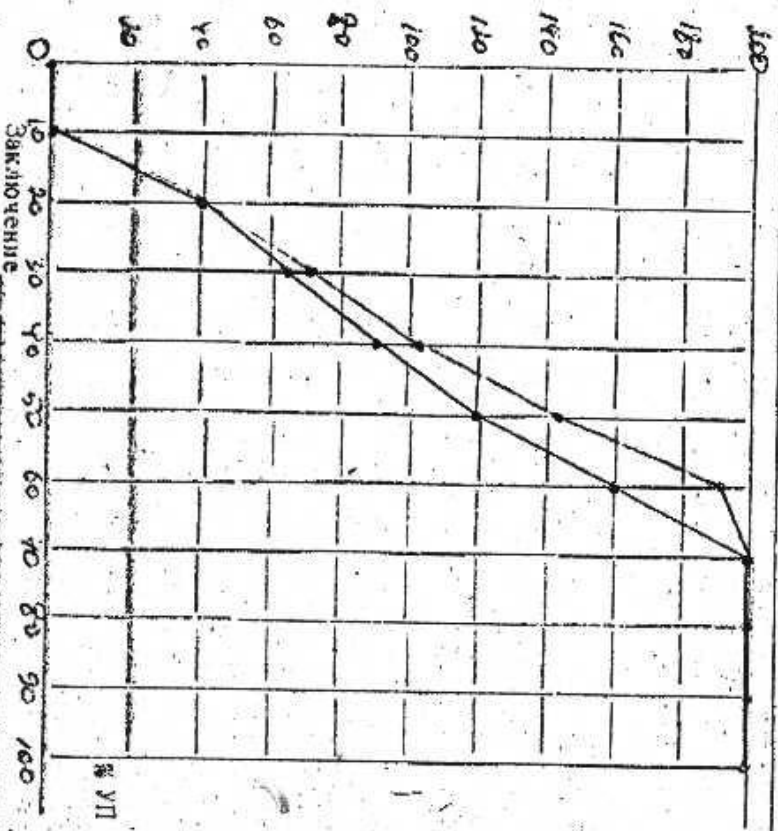

Проверка С.И. Петров
 Дата проверки 29.01.05

1098 г. Тип 4 г. Паризанск. Зав. 189 кв. 100-5